



УКРЕПВАНЕ НА 16 БР. PVC ТРЪБИ ЗА ЕЛ.КАБЕЛИ
ПОД ПЪТНОТО ПЛАТНО НА НОВАТА ВРЪЗКА ЗА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ




ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И НОВОПОЛОЖЕНИТЕ PVC ТРЪБИ СЛЕД КАТО СЕ ЗАЩИТЯТ С БЕТОНОВ КОЖУХ СЕ ПОКРИВАТ С ПОКРИВЕН ПАНЕЛ тип ПП320/28 от КАТЛОГ СПК 82
2. УКРЕПВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И НОВОПОЛОЖЕНИТЕ PVC ТРЪБИ МЕЖДУ НШЗ И НШЗ.

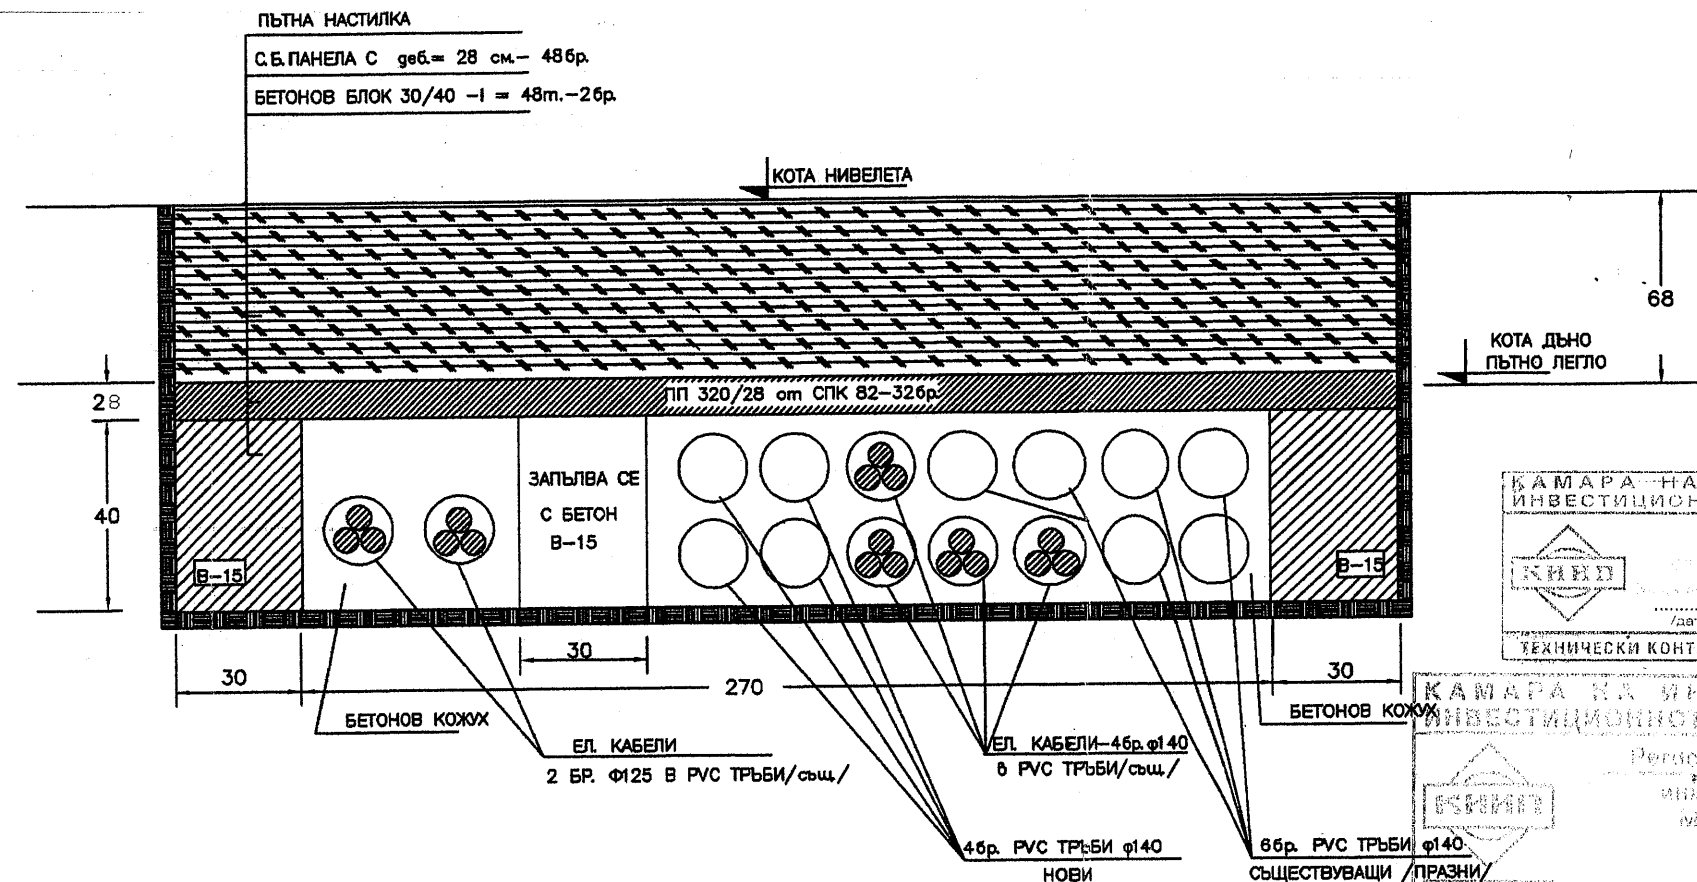

ОП „СОФИЯ - ПРОЕКТ“

София, ул. „Димитър Петков“, бл. 15-Б, вх. Б, тел.: (02) 929 81 51,
факс: (02) 929 41 51, е-поща: sofiaprojekt@gmail.com

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА			
ОБЕКТ:	ПЪТНА ВРЪЗКА ОТ БУЛ."БРЮКСЕЛ" КЪМ НОВИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ			
ЧАСТ:	КОНСТРУКТИВНА			
ЧЕРТЕЖ:	УКРЕПВАНЕ НА СЪЩ. И НОВИ ТРЪБИ ЗА ЕЛ.КАБЕЛИ В ПЪТНО ПЛАТНО АКТУАЛИЗАЦИЯ			
ИМЕ НА ФАЙЛ:	РЕСНАТ, SOFIA-PROEKT.DWG			
ДЪЛЖНОСТ	ИМЕ И ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	КОД:	3021 С
ПРОЕКТАНТ:			ФАЗА:	Р.П
ПРОЕКТАНТ:	ИНЖ. МАЛКОВСКА		МАЩАБ:	1:25
Р-Л СЕКТОР:	ИНЖ. С.ИЛИЕВ		ЧЕРТЕЖ No:	1 ОТ ОБЩО
Р-Л ИНЖ. ИНФРАСТР.:	ИНЖ. Г. ЙОРДАНОВА		ЛИСТ No:	1 ОТ ОБЩО
ДИРЕКТОР:	ИНЖ. СТ. БРАДВАРЕВА		ДАТА:	М. 10, 2007 Г.

СЫЩ. ТР. Р/УС МРЕХА
26Р. ТРББИ Ф 125ММС
15Р. К-Л СРН 20К/ОТ
П/СТ. ИСКВР-ИНДУСТРИЯ
ДО КТП. ОББИТ "

12. ДР. СМОУ. ТР. Ф149
ММ.

Φ 149

ТР. МРЕЖИ PVC
УКРЕПВАНЕ ПО
АН

СБЩ-Ж.Р.СМ-

ИЗВ. ЛУНА








-ВЛ 20 кВ-

газопровод Ф219

ЭЛЕКТРОРАЗРЕДЕЛЕНИЕ
СТОЛИЧНО ЕАД
район ИСТОК
ИЗРЕЗЪЛАСУВАНО
14.08.85
Н-к район
Забел. 14.08.85

Преди започване на работната рубрика
теж. прокопсват на работата да се осъществи
с работник Т. Костев
та 12.1.82 за съвместна работа
и да се установи на място

Всички съществителни от Ралфшо съобраз
енима поделени на надземни и
съсржжени да бъдат измостени по
Тол. Подсвиржжени от сгласуване по
нае, от и де съства на измостит ор.

СИ	
НАИ	ПОАТН
ед	
ред	
ед	
ед	
ед	
ед	
ед	

С КАБЕЛИ СРН 20 КВ И 6 КВ:

С КАБЕЛИ СРПН 20 KV И 6KV:

1. НЕВОД - МУРТАШ - КАБЕЛ 20 KV ОТ

И/ст. "Искыр-индустрия" до КТП, ЛОТ "Б1"

Л.И.БЕЛЫХ: ЮБЗОР КАРЕНА 20 КВ ОТ П/СТ. ИСКРОВА

ДВИЖЕНИЕ/

ЭЛЕВОД, ПОРТО" КАБЕЛ 20 КВ ОТ П/СТ, ИСКР-П-

ИНДУСТРИЯ" ДО УВД

4. ИЗБУД "БАКУ" - КАБЕЛ 6KV ОТ П/

ИЗДАНИЕ ДО 1911/12

ИНДУСТРИЯ " ДО ГРН - РВ-Д.

ЗАБЕЛЖКИ

1. ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗКОПНИТЕ РАБОТИ ДА СЕ НАПРАВЯТ ШУРФОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ТОЧНОТО МЯСТО НА СЪЩ. КАБЕЛИ. ИЗКОПНИТЕ РАБОТИ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ РЪЧНО.

2. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА К-ЛИ СРПН 20KV/10KV

И 6KV ПРИ ПРЕЦИЗАНЕ НА НОВАТА ЕСТАКАДА

С. И. ХРАПКО, КИРИЛОВА Л. А. СЕ НЕВЕРЯЮЩИ ЧЕЛОВЕК

ЦИТИРОВАНЫ УЧАСТЬЮ.

3. ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

- **ДА СЕ ОТЛОЖАТ ПЪЛНИТЕ ПИКЕТНИ И ОСОВИ ТОЧКУ**

СЫЛАСНО ПЫТНИЯ РАБОТЕН ПРОЕКТ

— ДА СЕ РЕКОНСТРУИРАТ СЪЩ. КАБЕЛИ 20 KV

01 III, ИСКУПИ - АЕРУ АРА - ДУ III, ЕЦАКАЛА

И М И Л И Е О Л Е Х М И Н - С Л А Т И Н А .

— ДА СЕ ИЗВЯКАТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕЛЕКТРОРАЗ-
ПРЕДЕЛЕНИЕ РАЙОН "ИСТОК", РАЙОН "СЕВЕР" И РВД

JNCT 2-2

ОП “СОФИА” – ПРОЕКТ”



Софус , у.А.Пієнкоб 6а.15, 6х.5, меа.929 8151

Инвеститор: **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

Обект: Пътна възка от бул. "Бряксен" към нодия
пътнишески, моменти на дясноа Седне

Погобєкн:

Чертеж: Ед. снабженствено ирежа—нобо положение

губжност	име и фамилија	познате	код: 3021 EE
поштомат	име и фамилија	познате	код: 3021 EE

[illegible]

Исполнитель	ИП	И.И. Коробанова	Чертёж: 2
Эксперт	ИП	И.И. Коробанова	Чертёж: 2

Директор
И.Ж.С.И.Браверда
12.2003 г.